		Trase K12–PS	PS–A	K19–B
MARKTYPE				
HØYDE EKSISTERENDE TERRENG		21.00 21.00 21.00 21.00 21.03 21.22 21.40 21.55 21.56 21.57 21.67 21.67 21.66 21.72 21.77 21.79 21.81 21.85 21.89 21.90 21.87 21.87 21.87 21.84 21.81 21.76 21.70 21.63 21.57 21.47 21.30 21.06 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 20.74 20.00 19.35 19.00 18.00 17.30 16.50 15.65 15.00 14.51 14.00 13.23 13.21 13.00 13.00 13.00 12.77 12.11 12.00 11.40 11.00 10.28 9.89 9.00 9.00 8.83 8.72 8.34 7.71 7.08 6.10 6.42 7.79 8.00	6.44 7.47 8.45 9.63 10.00 9.74 9.66	13.27 13.81 14.00 14.08 14.15 14.30 14.31 14.60 15.00 15.63 16.55 16.60 17.00
HØYDE ENDRET TERRENG				
VANNLEDNING	DIM./TYPE	110 PVC SDR 21		63 PE100 SDR11
	HØYDE UTV. TOPP	18.32 46.1m 18.68 65.7m 19.18 82.0m 19.81 38.5m 19.42 33.9m 19.08 80.5m 18.27 79.4m 17.50 65.4m 16.82 92.2m 11.16 76.6m 8.60 55.8m 6.73 35.3m 5.82 23.4m 5.22 4.94 4.61		11.16 43.3m 12.12 36.6m 13.64 25.5m 14.90
	FALL	7.7o/oo 7.6o/oo 7.7o/oo -10.1o/oo -10.0o/oo -10.0o/oo -9.8o/oo -10.4o/oo -61.4o/oo -33.4o/oo -33.5o/oo -25.8o/oo		21.2o/oo 33.1o/oo
SPILLVANNS-LEDNING	DIM./TYPE	160 PVC SN8	160 PVC	160 PVC SN8
	HØYDE INNV. BUNN	46.1m 18.21 65.7m 18.71 82.0m 19.34 38.5m 33.9m 18.61 80.5m 17.80 79.4m 17.01 65.4m 16.35 92.2m 10.69 76.6m 55.8m 6.26 35.3m 23.4m 4.46 4.14	4.14 66.8m 7.66	10.69 43.3m 11.70 36.6m 13.22 25.5m 14.48
	FALL	7.7o/oo 7.7o/oo 7.7o/oo -10.0o/oo -10.0o/oo -10.0o/oo -10.0o/oo -61.4o/oo -33.5o/oo -25.6o/oo	52.7o/oo	22.4o/oo 33.0o/oo
OVERVANNS-LEDNING	DIM./TYPE			
	HØYDE INNV. BUNN			
	FALL			
PUMPE-LEDNING	DIM./TYPE	90 PVC SDR 21		
	HØYDE UTV. TOPP	38.5m 33.9m 80.5m 79.4m 65.4m 16.42 92.2m 10.75 76.6m 55.8m 6.33 35.3m 23.4m 4.97 4.99		
	FALL	-10.0o/oo -61.5o/oo -33.4o/oo -23.1o/oo		

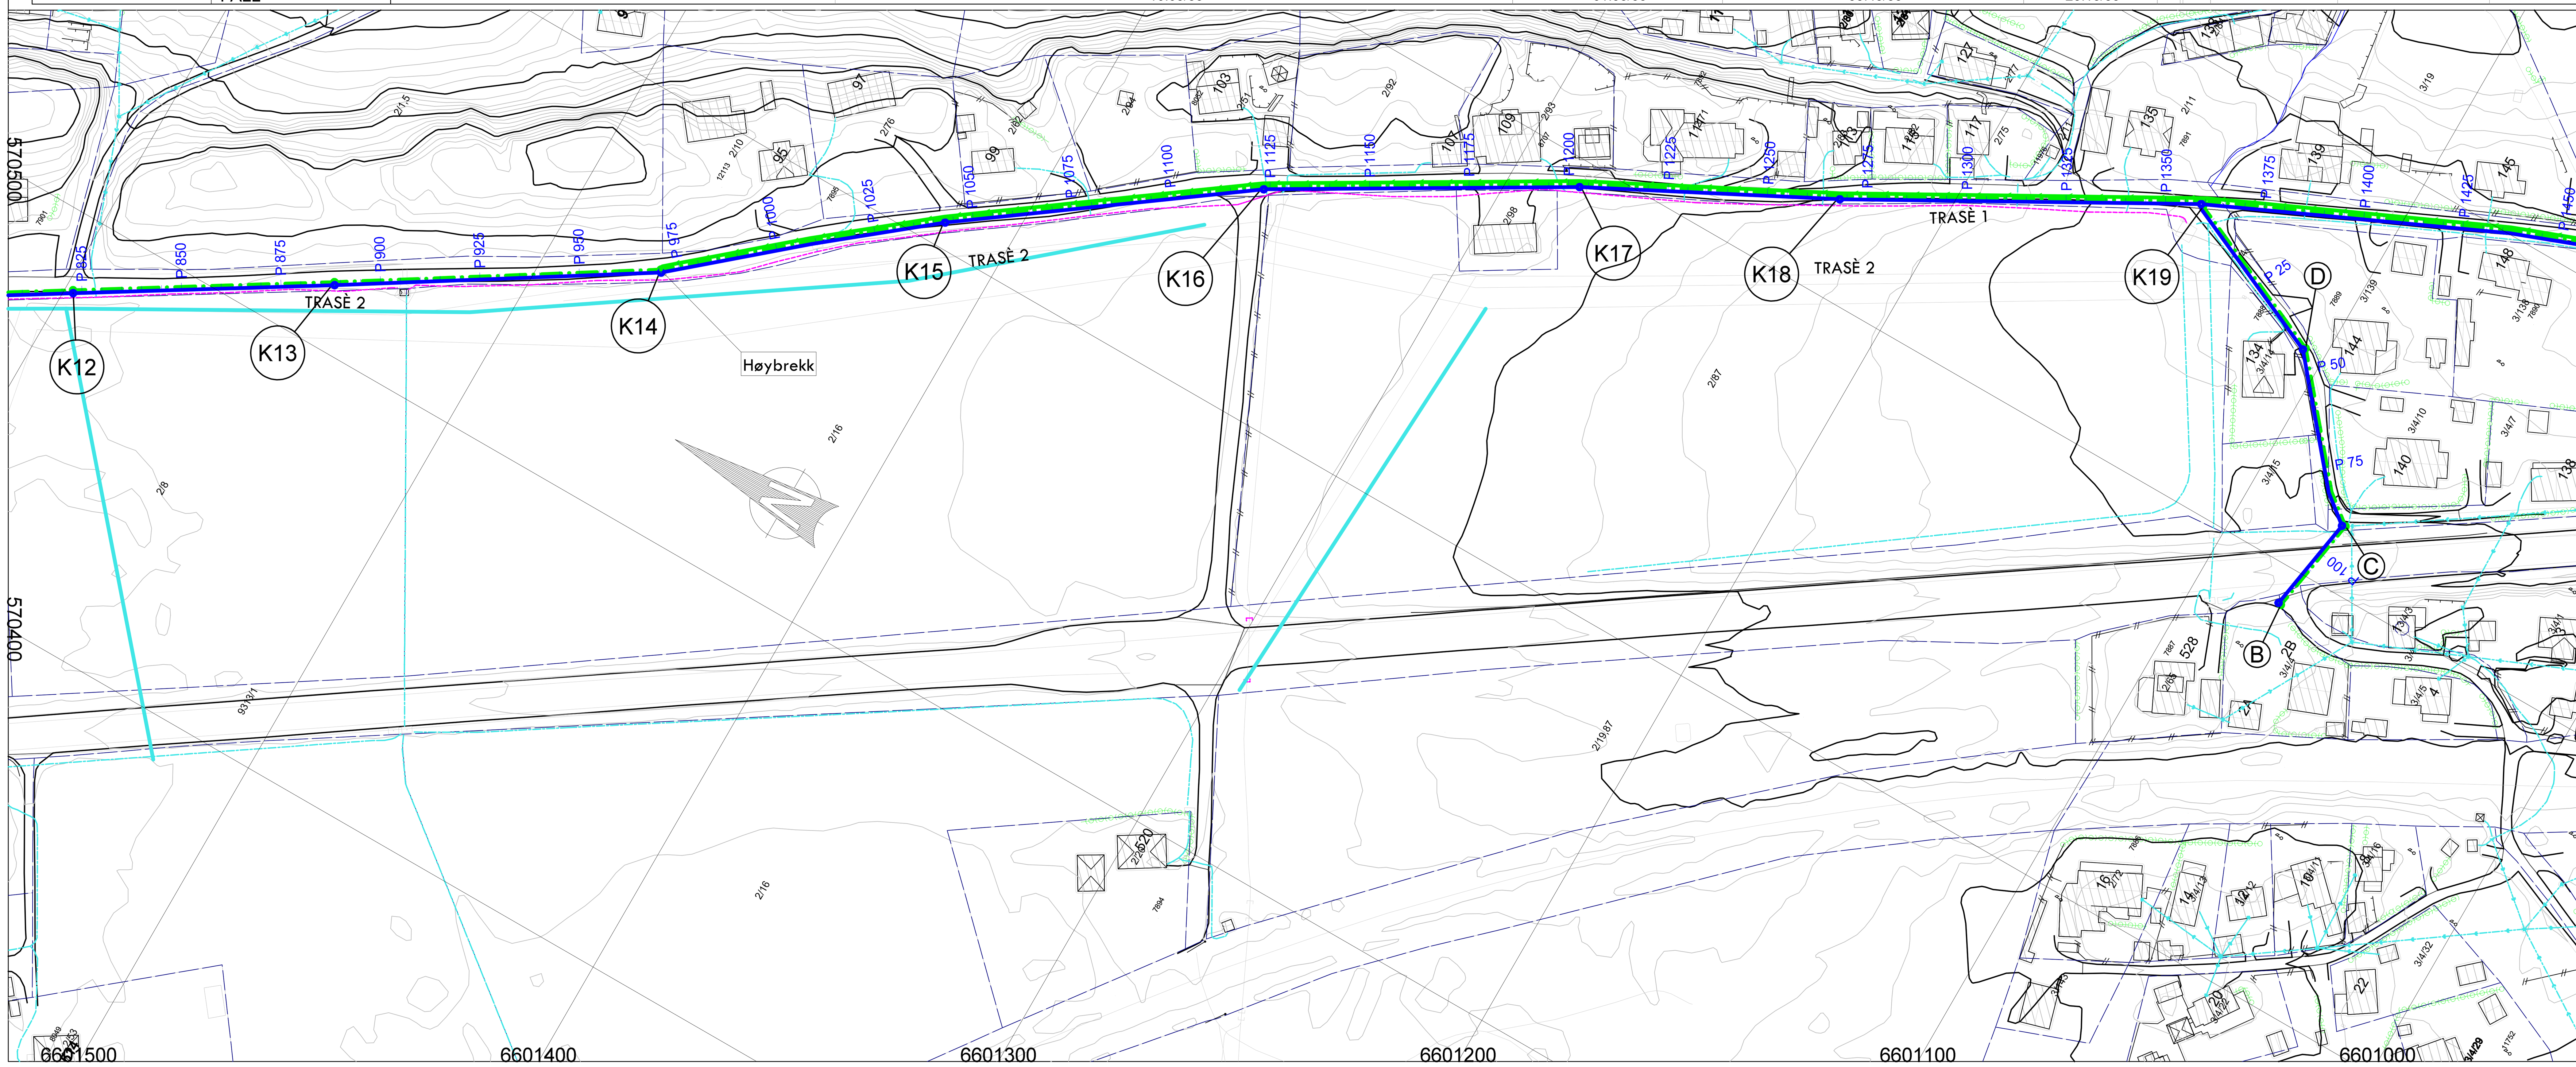

Rev.	Endring	Dato	Tegn.	Kontr.

SANDE KOMMUNE

Skjervik Syd, Ødegarden

Skjervik-Ødegården

VA trase Ødegården

Trase 2

Foreløpig

Tegn.: DHK	Ansv.: RTC	Kontr.: EW
Målestokk: 1:1000	Høydesystem: NN 2000	Dato: 26.09.17

Prosjektnr. 16080 Tegn.nr H3.02 Rev.

VA CONSULT

VA CONSULT AS SANDEFJORD
Tlf: 479 23 606 www.vaconsult.no